

- 半导体时间制操作，寿命特长、可靠性高
- 排放週期及时间均可调校
- LED 显示操作状态
- 安装容易




L-TEC-22N


型号 / 规格

型号	L-TEC-22N
排放週期	0.5 ~ 45 分钟
排放时间	0.5 ~ 10 秒
手动测试开关	有
供应电压	24 ~ 240VAC/DC (±10% 50/60Hz)
耗电量	最高 4mA
保护	IP65 标准 (安装後)
外壳材料	ABS 橡胶 FR 级别
接触	DIN43650A ISO 4400/6952
指示器	开 / 关讯号以两点黄色 LED 指示灯显示

外形尺寸图 (毫米)

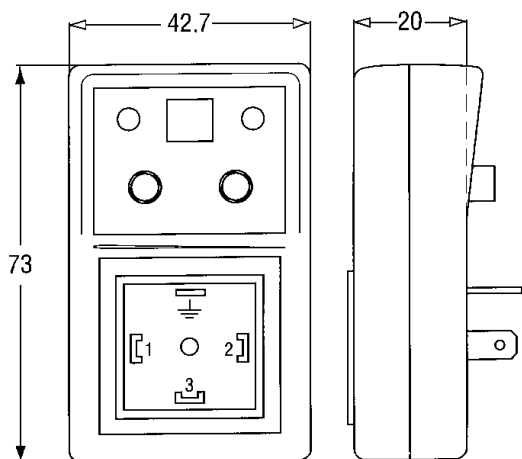


部件名称

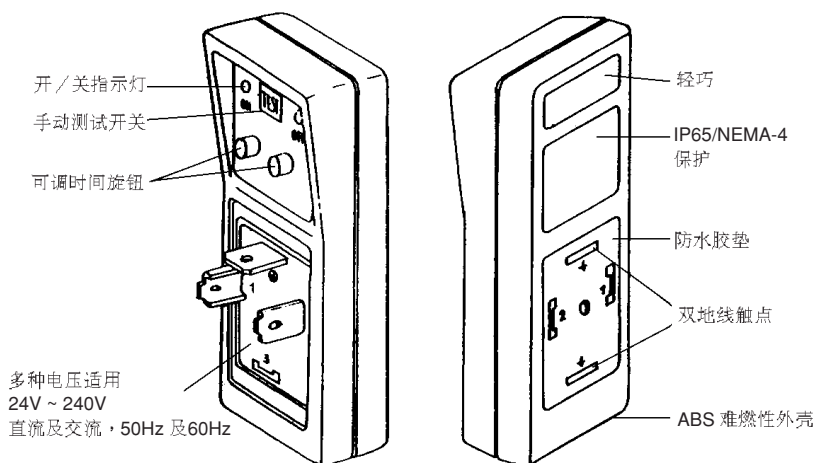

注意

安装位置

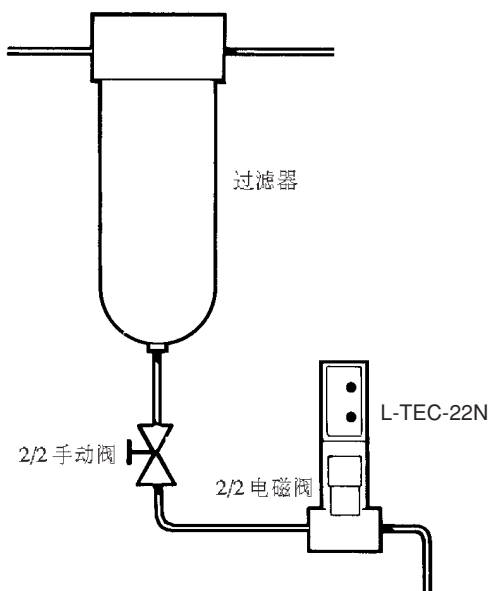

L-TEC-22N，一般配合 2 通 2 位过水电磁阀一并使用。整个组件以水平方式安装於过滤器之排水口，如左图所示。另於两者间加装 2 通 2 位手动阀以便清理 L-TEC-22N 组件时将气源关上。

※ 2 通 2 位过水电磁阀的线圈必须採用 DIN 插座式，而规格及尺寸请参阅 VX 系列电磁阀

L-TEC-22N 可调 时间范围	排放週期	0.5 ~ 45 min.
	排放时间	0.5 ~ 10 sec.

订货举例 1) 须要 2 分牙可调电子时间制，
电压：AC220V
正确型号：L-TEC-22N (电子时间制)
及 VX2120-02-4D (2 通电磁阀) 各 1 个